


OBIEKT NR.25.2

FRAGMENT ZE ZMIANAMI W ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG nn 400/230V 50Hz
- dla potrzeb nowych dmuchaw D25.2.1 - D25.2.4

3NPE-50Hz 400/230V
L1,L2,L3,N,PE

PI=53,0kW

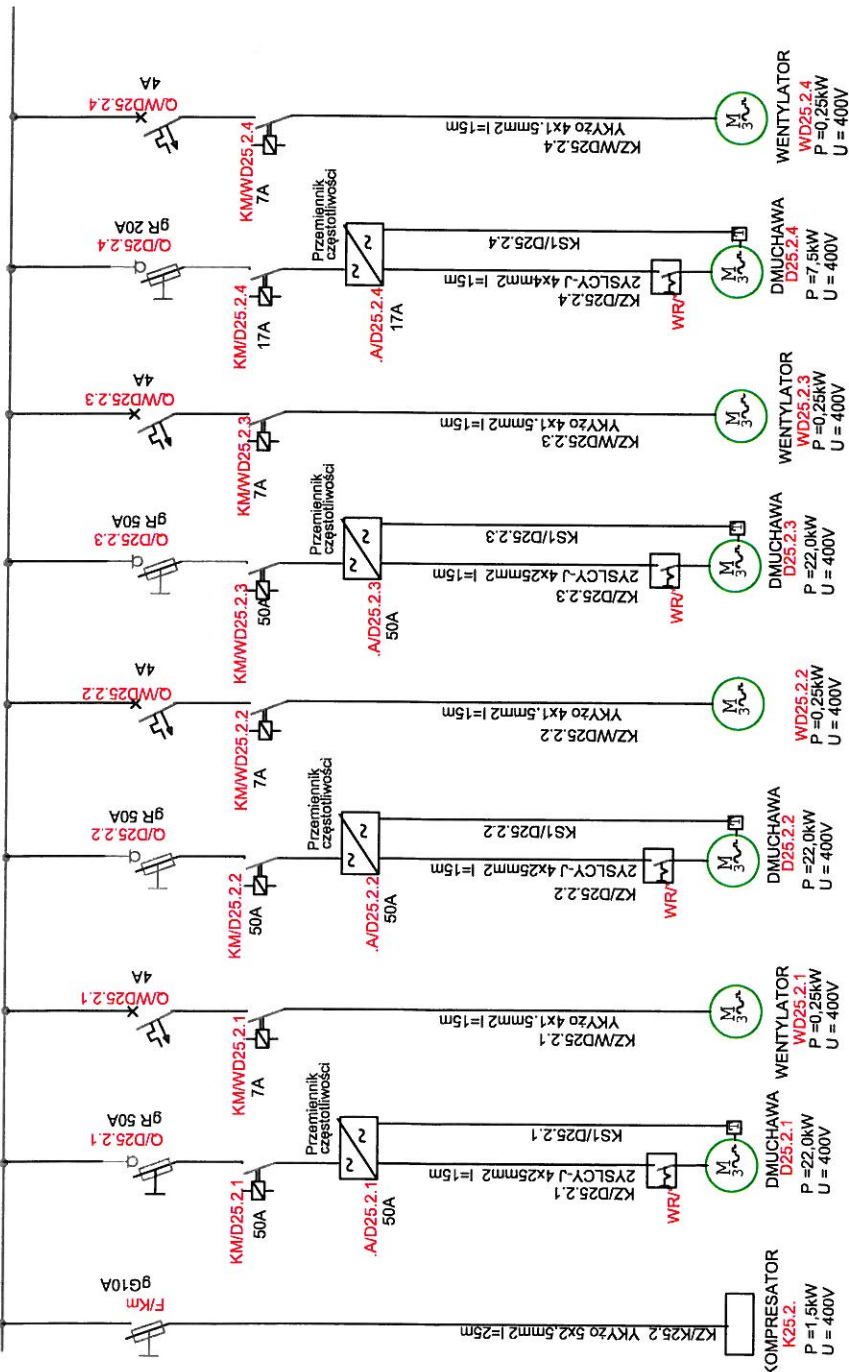

OB. 25
Budynek
socialno techniczny
pom. DMUCHAW

UWAGA:
W rozdzielnicy RG - wymiana aparatury i kabli do dmuchaw
zgodnie ze schematem jednobiegunowym

UKŁAD SIECI TN-C-S
230V/400V/50Hz

SYSTEM OCHRONY - SZYBKE WYŁĄCZENIE

- ZASTĘPUJE rys SWZ-03/E ark.. 2/2 z projektu
2. Projekt Architektoniczno-budowlany CZĘŚĆ IIIA
- BRANŻA: Elektryczna, automatyczna i pomiarowa
- ZASILANIE OCZYSZCZALNI z 12.2004r

WYKONAWCA EKO BUDOWA PROJEKTOWO TECHNICZNE www.eko-pl	BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE EKO Sp. z o.o. 54-111 WROCŁAW ul. ROLNA 38		Temat: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW EKO-CHIEF WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ		Temat: Zmiana rysunku	
	Projektant: mgr inż. Bogumił Kozłowski	Specjalizacja: elektryczna	Wzrost: 1370/100	Podpis: [Signature]	OB. NR.25.2 Schemat jednobiegunowy fragmentu rozdzielnic głównej RG - dla potrzeb nowych dmuchaw zastępuje z projektu rys.SWZ-03 ark. 2/2	
INWENIERYST	Opis: mgr inż. Magda Kozłowska	elektryczna	158/DOŚ/10	2016-05	PB	
Urządzenia Ciepło-Szkodliwych		elektryczna	2016-05	E-04		