


h mios

Lubiąż, dnia 08 kwietnia 2009r.

HK-53-32/ZK/09

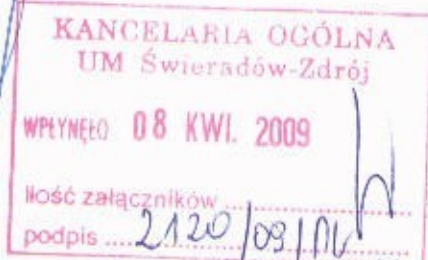

Burmistrz Miasta  
Świeradów Zdrój

P. I. Janek  
10.04.09

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądownego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417), woda z wodociągów publicznych w Świeradowie Zdroju ujęcia: „Wrzos”, „Bronka Czecha” i „Łużyca” w roku 2008r. uzyskała następujące oceny:

1. Wodociąg publiczny – ujęcie „Wrzos”

Numer analizy	Data poboru próby	Stwierdzone zgodności bądź niezgodności z wymaganiami załącznika nr 1, 2 i 3 w/w rozporządzenia
84/LMS/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. Zdrojowa 8)	18.02.08r.	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiam rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiam rozporządzenia- dotyczy: - odczynu: 4,8; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5
88/LMS/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. 11-go Listopada 35)	18.02.08r.	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiam rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiam rozporządzenia- dotyczy: - odczynu: 5,7; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5
216/LMS/N/08 4/LMS/MP/2008 133/AI/08 (uj. „Wrzos”, ul. Zdrojowa 8)	05.05.08r.	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym i fizyko-chemicznym (badania rozszerzone) nie odpowiada wymaganiam rozporządzenia – dotyczy: - liczba bakterii grupy coli: 5; dopuszczalna wartość: 0 - odczynu: 5,2 ; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5 - mangan (Mn): 0,181 mg/l; dopuszczalna wartość: 0,05 mg/l
219/LMS/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. 11-go Listopada 35)	05.05.08r.	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiam rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiam rozporządzenia- dotyczy: - odczynu: 6,2; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5
231/LMS/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. Zdrojowa 8)	12.05.08r.	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiam rozporządzenia.
232/LMS/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. Zdrojowa 5)	12.05.08r.	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiam rozporządzenia.
246/LMS/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. Zdrojowa 8)	19.05.08r.	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym (Mn) odpowiada wymaganiam rozporządzenia.



Numer analizy	Data poboru próby	Stwierdzone zgodności bądź niezgodności z wymaganiami załącznika nr 1, 2 i 3 w/w rozporządzenia
409/LMŚ/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. 11-go Listopada 35)	11.08.08r.	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia
421/LMŚ/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. Zdrojowa 8)	18.08.08r.	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia
457/LMŚ/N/08 (uj. „Wrzos”, ul. 11-go Listopada 35)	06.10.08r.	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia

### Ocena jakości wody

Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdza się **przydatność wody do spożycia** przez ludzi.

#### 2. Wodociąg publiczny – ujęcie „Bronka Czecha”

Numer analizy	Data poboru próby	Stwierdzone zgodności bądź niezgodności z wymaganiami załącznika nr 1, 2 i 3 w/w rozporządzenia
89/LMŚ/N/08 (uj. „Bronka Czecha”) ul. Wczasowa 2)	18.02.08r	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia – dotyczy: - odczynu: 5,4; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5
217/LMŚ/N/08 4/LMŚ/MP/2008 133/AI/08 (uj. „Bronka Czecha”) ul. Wczasowa 2)	05.05.08r	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym (badania rozszerzone) nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia – dotyczy: - odczynu: 5,2 ; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5 - glin (Al): 0,7175 mg/l; dopuszczalna wartość: 0,2 mg/l
410/LMŚ/N/08 (uj. „Bronka Czecha”) ul. Wczasowa 2)	11.08.08r	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia
458/LMŚ/N/08 (uj. „Bronka Czecha”) ul. Wczasowa 2)	06.10.08r.	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia
558/LMŚ/N/08 (uj. „Bronka Czecha”) ul. Wczasowa 2)	17.11.08r.	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia – dotyczy: - odczynu: 5,9; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5

### Ocena jakości wody

Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdza się **przydatność wody do spożycia** przez ludzi.

### 3. Wodociąg publiczny – ujęcie „Łużyca”

Numer analizy	Data badania	Stwierdzone zgodności bądź niezgodności z wymaganiami załącznika nr 1, 2 i 3 w/w rozporządzenia
90/LMS/N/08 uj. „Łużyca” Pobiedna ul. Nowomiejska 3	18.02.08r	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia – dotyczy: - odczynu: 5,3; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5
218/LMS/N/08 4/LMS/MP/2008 133/Al/08 uj. „Łużyca” Pobiedna ul. Nowomiejska 3	05.05.08r	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia. Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia – dotyczy: - mętności: 2,13 NTU ; dopuszczalna wartość: do 1 NTU - odczynu: 5,4; dopuszczalna wartość: 6,5 – 9,5 - glin (Al): 1,4771 mg/l; dopuszczalna wartość: 0,2 mg/l
247/LMS/N/07 uj. „Łużyca” Pobiedna ul. Nowomiejska 3	19.05.08r	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym (mętność) odpowiada wymaganiom rozporządzenia
411/LMS/N/08 uj. „Łużyca” Pobiedna ul. Nowomiejska 3	11.08.08r	Skład wody w badanym zakresie fizyko-chemicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia – dotyczy: - liczba bakterii grupy coli: 10; dopuszczalna wartość: 0
422/LMS/N/08 uj. „Łużyca” Pobiedna ul. Nowomiejska 3	18.11.08r	Skład wody w badanym zakresie bakteriologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia.

### Ocena jakości wody

Na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdza się **przydatność wody do spożycia** przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lubaniu  
*Honorata Stachowicz*

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Wiejska 9, 59-850 Świeradów Zdrój
2. a/a