


1:100
1:500

Profil kanału KS-4.0.1i
Profil kanału KS-4.0.1.1

Poziom porównawczy 505,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	514.85	514.85	515.70	516.62	517.60	518.65
Rzędna terenu istniejącego	514.85	515.52	515.70	516.62	517.60	518.65
Rzędna dna kanału	512.21	513.20	513.70	514.62	515.60	516.85
Zagłębienie dna kanału [m]	2.64	1.65	2.00	2.00	2.00	1.80
Rzędna dna studzienki	512.21	513.70	514.62	515.60	516.40	517.40
Zagłębienie dna studzienki	2.64	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Odległości [m]	17,50	45,00	32,00	42,00		
Średnice, materiał	Ø200PP	Ø200PP	Ø200PP	Ø200PP	Ø200PP	
Spadek	2,9 %	2,0 %	3,1 %	3,0 %		
Długość trasy [m]	0,00	4,63	17,50	62,50	94,50	136,50

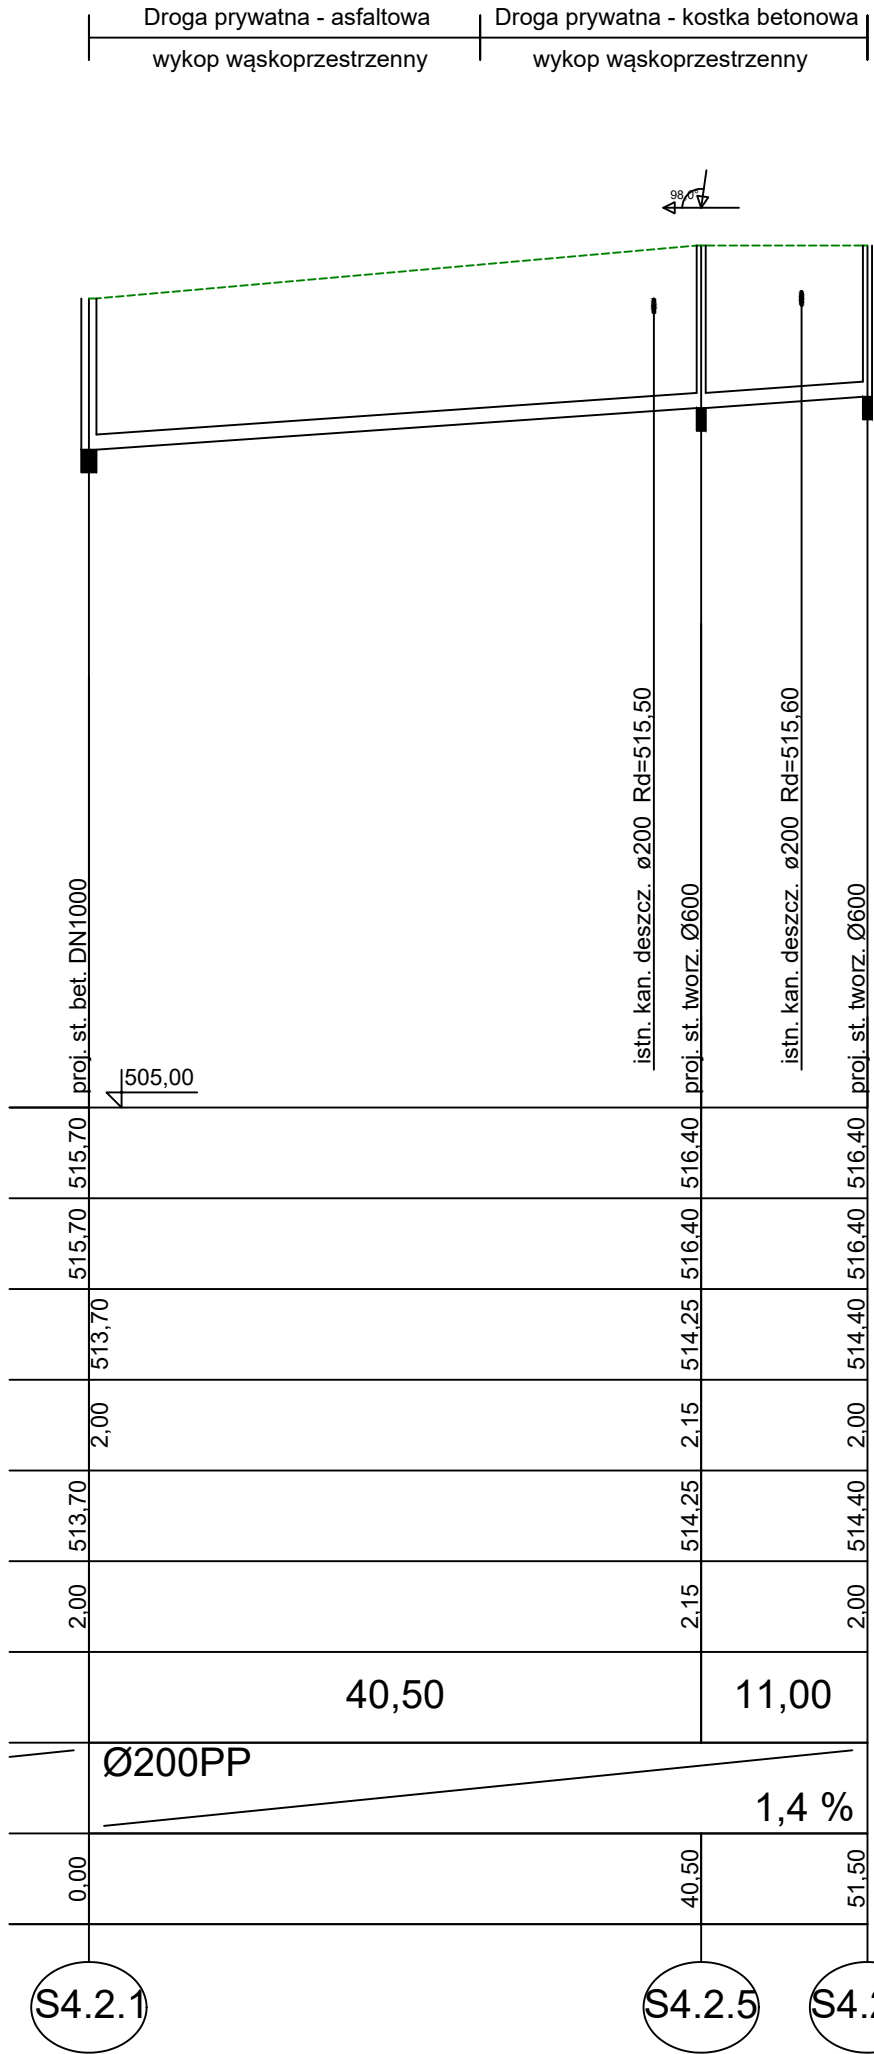


"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU"

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ




SKALA 1:100/500

- Kanał układać na podsypce piaskowej gr.15 cm
- Przekrój przez wykop - schemat

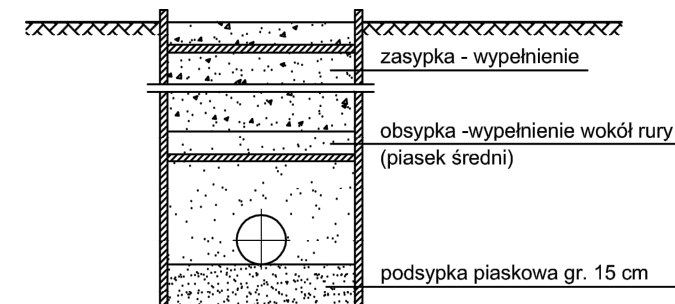

- Wskaźnik zagęszczenia 1,00 w drogach, 0,98 poza drogami (podsypka, zasypka, obsypka)

Uwaga : W miejscach zbliżenia projektowanej kanalizacji z projektowanym wodociągiem należy zagłębić sieć wodociągową

ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ul. Sikorskiego 19. 65-454 Zielona Góra sekretariat @esko.org.pl			
Zadanie inwestycyjne:	"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDROJU"		
Obiekt:	KANALIZACJA SANITARNA		
Stadium projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		S-17
Branża:	SANITARNA		
Tytuł rysunku:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej KS-4.0.1i ,KS-4.0.1.1		Skala: 1:100/500
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień/specjalność:	Podpis/data:
Projektował:	dr inż. Barbara Jachimko	LBS/0090/POOS/12 BRANŻA SANITARNA	 27.04.2021r.
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Baczański	14/93/ZG BRANŻA SANITARNA	 27.04.2021r.
Opracował:	mgr inż. Mariusz Loch		27.04.2021r.